


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
COMUNE DI RUBIERA

OSCO



PIANO STRUTTURALE COMUNALE

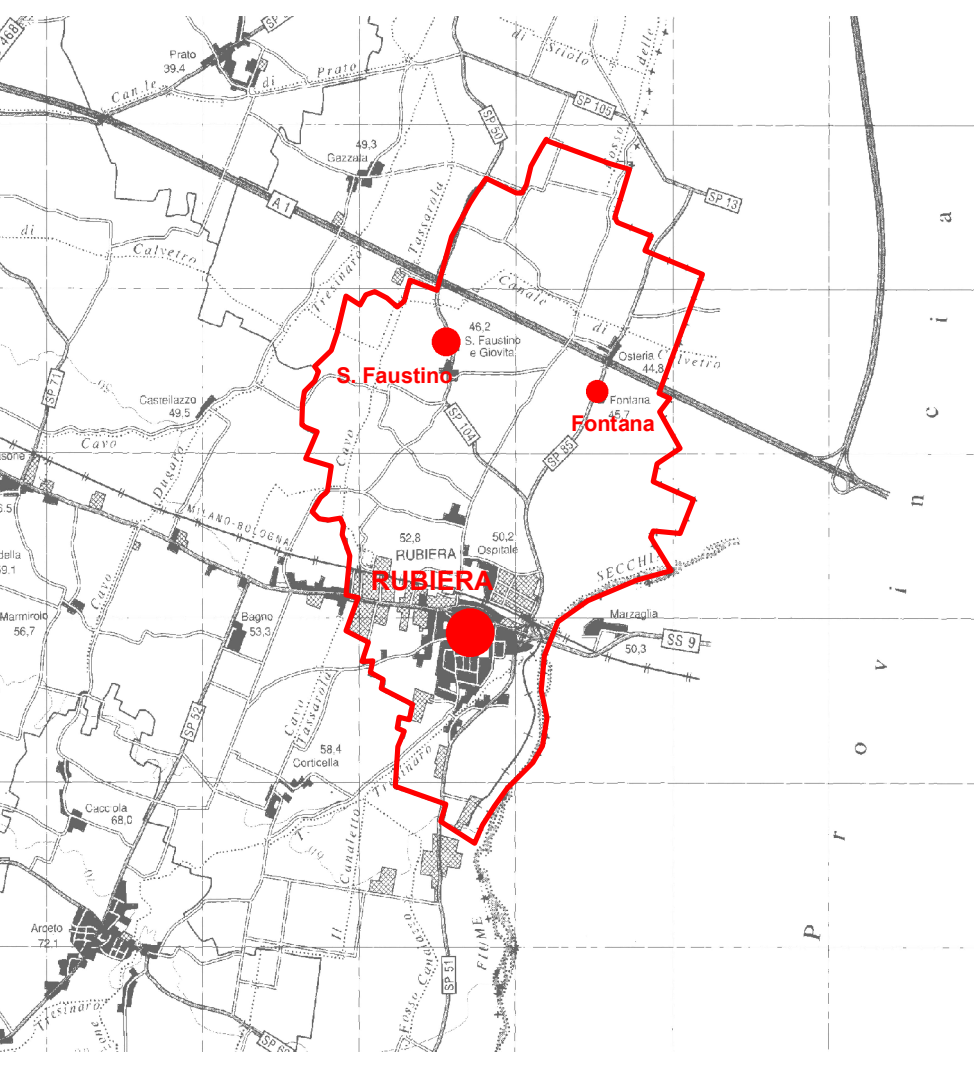


Art.28 Legge Rg. 24 Marzo 2000 n°20

QUADRO CONOSCITIVO
 Vulnerabilità intrinseca degli acquiferi

A26



via Lombardia n.7
 42124 Reggio Emilia
 tel 0522 920469
 fax 0522 920794
 www.ccddp.org
 e-mail: info@ccddp.org
 c.f.p. IVA 00474840352



Pratica n°3526 File: 3526PA_Tav Doc-Preli_A.mxd 03/09/2015

Legenda

Grado di vulnerabilità

- Basso: 2-6
- Medio: 7-10
- Alto: 11-14

Approfondimento

- Basso: 2-4
- Medio: 5-6
- Alto: 7-9
- Confine comunale

Litologia di superficie		Peso
Ghiaie		7
Ghiaie sabbiose		6
Sabbie		4
Limi sabbiosi		2
Limi argillosi		1
	sommario	
Uso del suolo		
Fiumi/laghi		6
Bosco/parco e aree coltivate		4
Aree residenziali		2
Aree storiche e industriali		1
	sommario	
Aree potenzialmente stagnanti		1
Approfondimento da dati penetrometrici d'archivio		
Profondità tetto delle ghiaie		Peso
tra -2 e -10 m		3
tra -10 e -15 m		2
> -15 m		1
	sommario	
Spess. cumulato terreni incoerenti		
tra 1 e 3 m		1
tra 3 e 6 m		2
tra 6 e 9 m		3

